

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.: Březenská 2466/2-8

PSC, obec: 180 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Libeň [730891], 4083/30


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 14459,6 m²

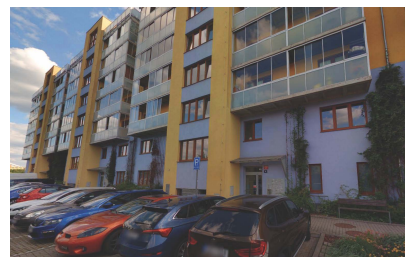

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

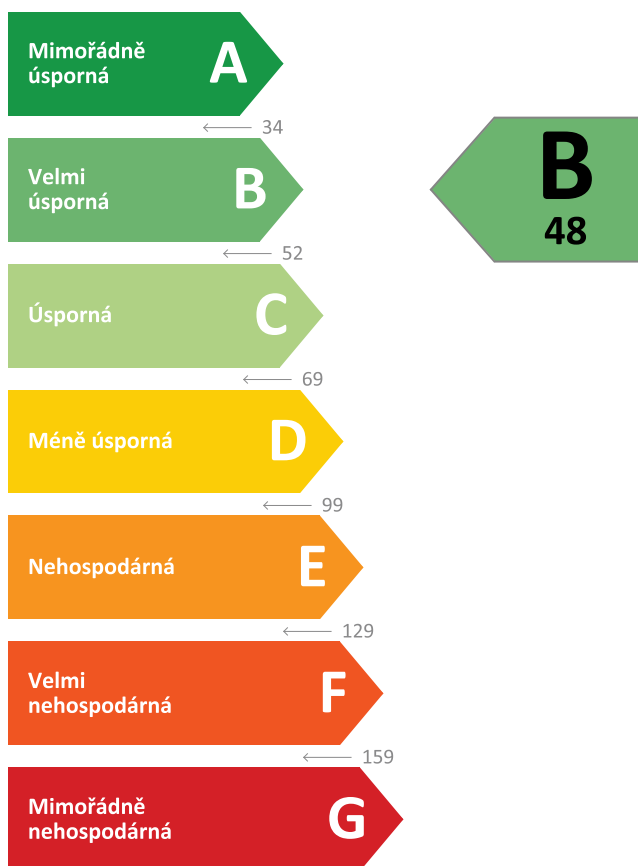


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní SZTE - 491,1 (95 %)
■ Elektřina - 27,1 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	18 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	36 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	23 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: Ing. Alexandr Šubrt

Osvědčení č.: 0311

Kontakt: asubrt@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 699194.0

Vyhotoveno dne: 28.02.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Praha	Část obce:	Praha 8 - Střížkov
Ulice:	Březenská	Č.p / č. or. (č.ev.):	2466/2-8
Katastrální území:	Libeň [730891]	Převládající typ využití:	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	4083/30	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2014	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	15848,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	13267,0
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,84
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	14459,6
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	23,0

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m ²
Z1	bytová část	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	13120,0
Z2	schodiště	Obytné zóny - komunikace	☒	☐	16,0	1339,6

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Ostatní SZTE	63,0 %	-	-	-	31,8 %	-	-	94,8 %
	326,56	-	-	-	164,58	-	-	491,14
Elektřina	0,2 %	-	-	-	-	5,1 %	-	5,2 %
	0,79	-	-	-	-	26,34	-	27,14


ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	63,2 %	-	-	-	31,8 %	5,1 %	-	100,0 %
kWh/m².rok	23	-	-	-	11	2	-	36
MWh/rok	327,36	-	-	-	164,58	26,34	-	518,28

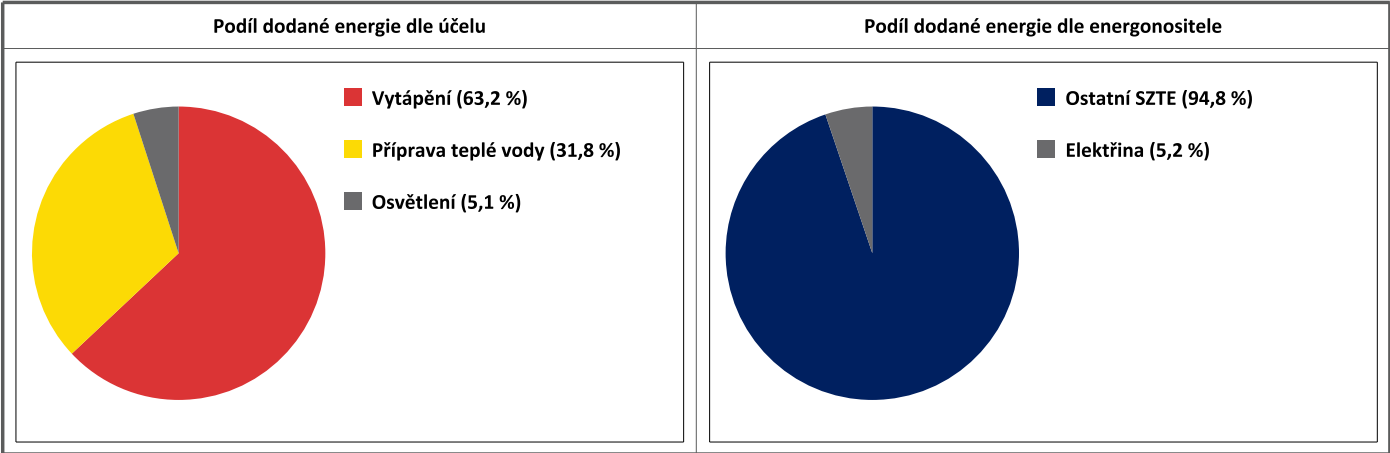

C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE									
Ostatní SZTE	1,3	61,0 %	-	-	-	30,8 %	-	-	91,8 %
		424,53	-	-	-	213,95	-	-	638,48
Elektřina	2,1	0,2 %	-	-	-	-	8,0 %	-	8,2 %
		1,67	-	-	-	-	55,32	-	56,99


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		61,3 %	-	-	-	30,8 %	8,0 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		29	-	-	-	15	4	-	48
MWh/rok		426,20	-	-	-	213,95	55,32	-	695,47

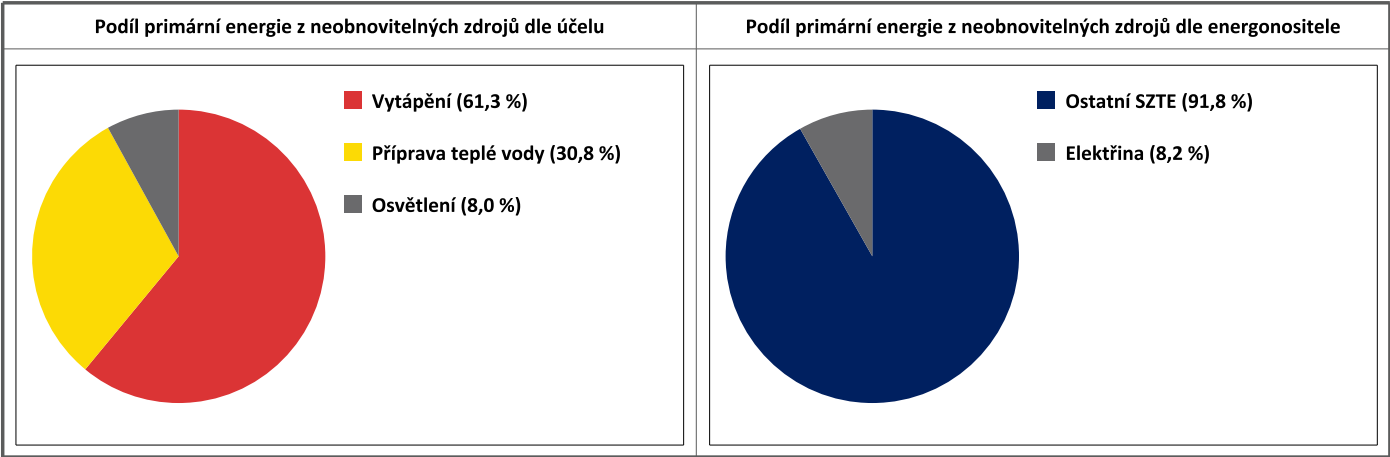


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	117,40	75,20	38,21	15,84	15,51	14,95	15,40	15,51	15,44	19,41	66,23	109,17
Ostatní SZTE	113,92	72,32	35,78	13,96	13,98	13,53	13,98	13,98	13,53	17,09	63,36	105,73
Elektřina	3,49	2,88	2,43	1,88	1,54	1,43	1,43	1,54	1,91	2,32	2,87	3,44

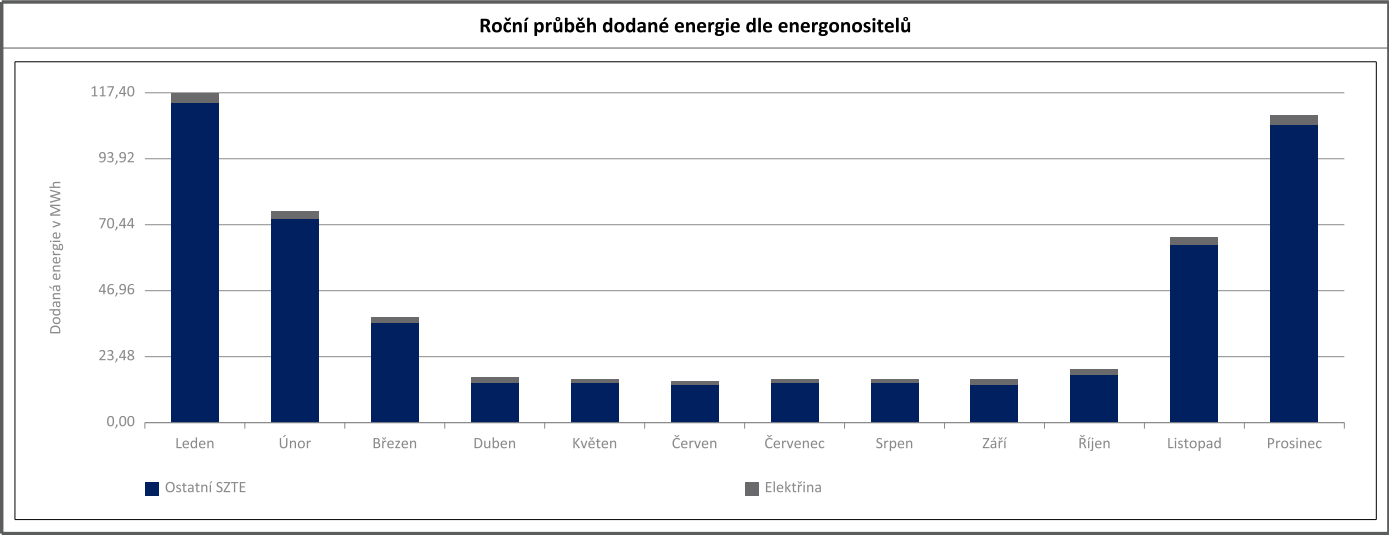

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	117,40	75,20	38,21	15,84	15,51	14,95	15,40	15,51	15,44	19,41	66,23	109,17
Vytápění	100,09	59,83	21,95	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	49,98	91,90
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	13,98	12,63	13,98	13,53	13,98	13,53	13,98	13,98	13,53	13,98	13,53	13,98
Osvětlení	3,34	2,74	2,28	1,87	1,54	1,43	1,43	1,54	1,91	2,26	2,72	3,29
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

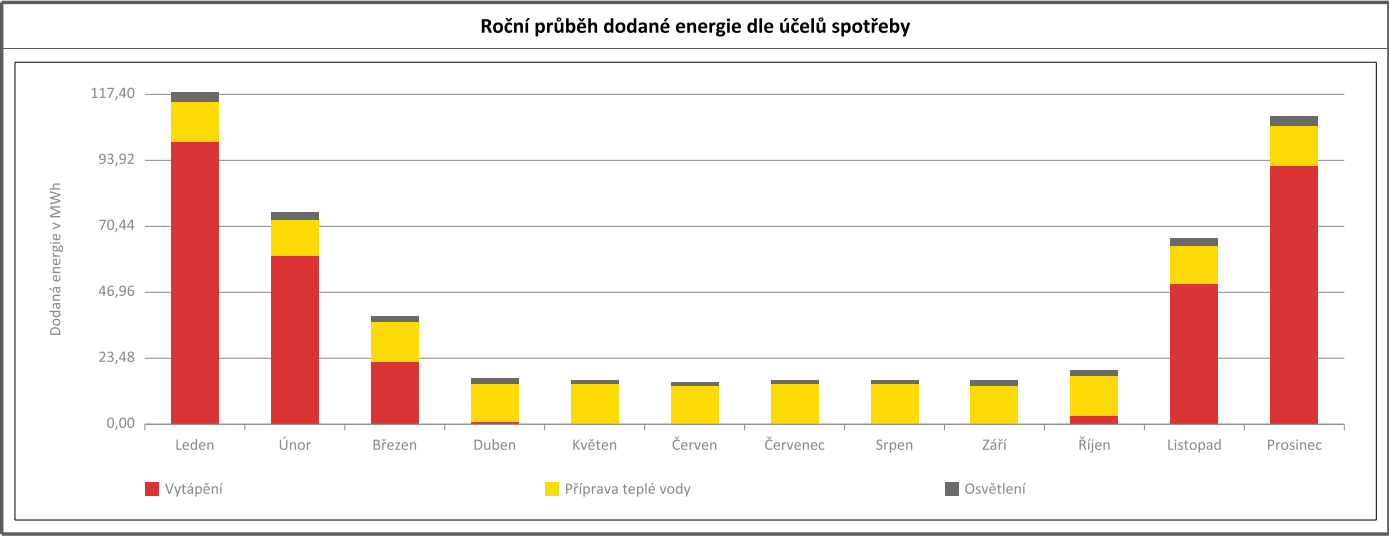

E


BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	338,146	Solární zisky	MWh/rok	242,771
Větrání		104,091	Vnitřní zisky - lidé		73,055
Netěsnosti obálky - infiltrace		173,985	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		41,756
Celkem		616,222	Celkem		357,582

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	258,639	kWh/m ² .rok	18
-----------------------------	---------	---------	-------------------------	----

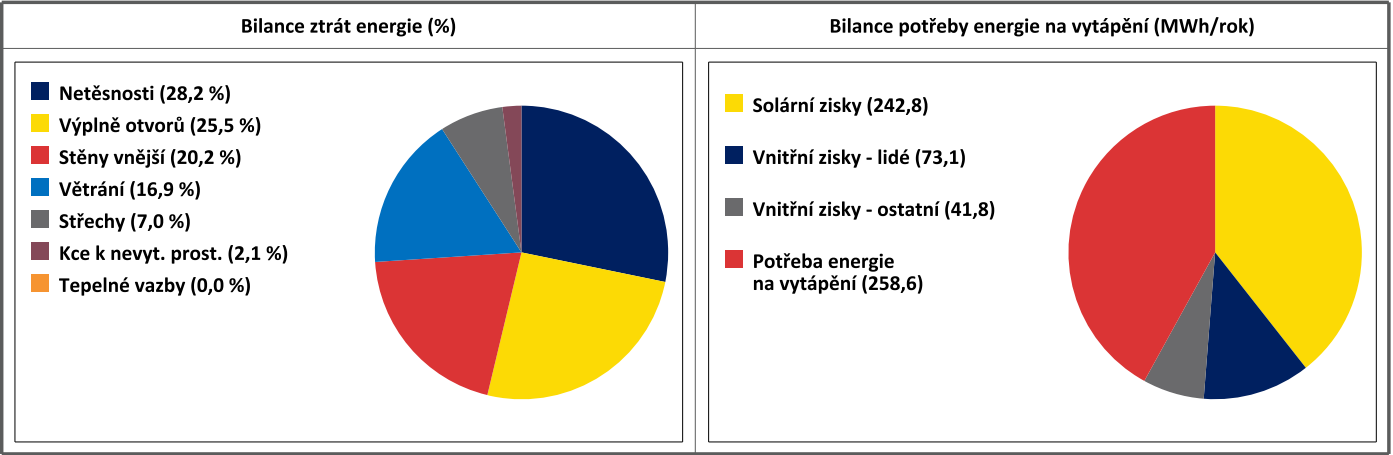

F		OBÁLKA BUDOVY						
Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.								
Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			
STĚNY VNĚJŠÍ				5768,9				
SV1	SO1 - stěna ochlazovaná - vyzdívané	20,0	EXT	1057,0	0,360	0,30	0,30	120 %
SV2	SO1 - stěna ochlazovaná - vyzdívané	16,0	EXT	21,3	0,360	0,40	0,40	90 %
SV3	SO2 - stěna ochlazovaná - beton	20,0	EXT	3925,2	0,269	0,30	0,30	90 %
SV4	SO2 - stěna ochlazovaná - beton	16,0	EXT	765,4	0,269	0,40	0,40	67 %
STŘECHY				3638,4				
ST1	PDL2 - podlaha 2np nad venkovním prostorem	20,0	EXT	25,5	0,240	0,00	0,30	80 %
ST2	SCH1 - střecha nad 8.np	20,0	EXT	1136,9	0,123	0,24	0,24	51 %
ST3	SCH1 - střecha nad 8.np	16,0	EXT	130,4	0,123	0,32	0,32	39 %
ST4	SCH2 - střecha nad 2.np	20,0	EXT	2261,6	0,173	0,24	0,24	72 %
ST5	SCH2 - střecha nad 2.np	16,0	EXT	84,0	0,173	0,32	0,32	54 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				2135,9				
KN1	PDL1 - podlaha 1.np nad garážemi	20,0	NEVYT	1978,9	0,181	0,60	0,60	30 %
KN2	PDL1 - podlaha 1.np nad garážemi	16,0	NEVYT	157,0	0,181	0,80	0,80	23 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				1723,8				
VO1	DO1 - dveře 150/197	20,0	EXT	3,0	1,200	1,70	1,67	72 %
VO2	OZ1 - okno 240/170	20,0	EXT	89,8	1,200	1,50	1,50	80 %
VO3	OZ2 - okno 160/170	20,0	EXT	78,9	1,200	1,50	1,50	80 %
VO4	OZ3 - okno 90/250	20,0	EXT	13,5	1,200	1,50	1,50	80 %
VO5	OZ4 - okno 320/200	20,0	EXT	6,4	1,300	1,50	1,50	87 %
VO6	OZ4 - okno 320/200	16,0	EXT	217,6	1,300	2,00	2,00	65 %
VO7	OZ5 - okno 90/170	20,0	EXT	27,5	1,200	1,50	1,50	80 %
VO8	OZ6 - okno 160/260	20,0	EXT	54,1	1,200	1,50	1,50	80 %
VO9	OZ7 - okno 240/260	20,0	EXT	18,7	1,200	1,50	1,50	80 %
VO10	OZ8 - okno 240/155	20,0	EXT	104,2	1,200	1,50	1,50	80 %
VO11	OZ9 - okno 160/155	20,0	EXT	89,3	1,200	1,50	1,50	80 %
VO12	OZ10 - okno 90/155	20,0	EXT	20,9	1,200	1,50	1,50	80 %
VO13	OZ11 - okno 90/243	20,0	EXT	207,8	1,200	1,50	1,50	80 %
VO14	OZ12 - okno 70/155	20,0	EXT	70,5	1,200	1,50	1,50	80 %
VO15	OZ13 - okno 155/155	20,0	EXT	370,0	1,200	1,50	1,50	80 %
VO16	OZ14 - okno 320/155	20,0	EXT	59,5	1,200	1,50	1,50	80 %
VO17	OZ15 - okno 90/215	20,0	EXT	292,2	1,200	1,50	1,50	80 %
TEPELNÉ VAZBY								
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelné technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.								
Vliv tepelných vazeb					0,000		0,020	0 %

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ									
V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.									
Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok			%	%	MWh/rok
ZT1	předávací stanice	250,0	ostatní SZTE	326,6	100,0	-	90,0	88,0	100,0 %
									258,6

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY									
V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.									
Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok			%	m³/rok	MWh/rok
ZT1	předávací stanice	250,0	ostatní SZTE	164,6	100,0	-	91,3	2874,4	100,0 %
									150,2

OSVĚTLENÍ								
Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
OS1	bytová část	LED	13120,0	100,0	0,65	1,00	1,00	0,60
OS2	schodiště	LED	1339,6	75,0	0,65	1,00	0,85	0,60

H	DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE				
Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).					
SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE					
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.					
Úsporné opatření		Popis návrhu			
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Obálka budovy je projektována tak, aby všechny stavební konstrukce objektu splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2. Konstrukce jsou beze změny.			
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	S rekuperačním zařízením není uvažováno.			
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Pro zlepšení klasifikační třídy je možné objekt doplnit fotovoltaickými panely			
POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	OZE je využitelný pro FVE.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla není uvažována
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Objekt není napojen na rozvod CZT.
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	S instalací TČ není uvažováno.
NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ					
Popis souboru opatření		Pro zlepšení klasifikační třídy primární energie z obnovitelných zdrojů v hodnotě A je nutné instalovat panely FV o celkové ploše 558 m2, jsou uvažovány panely JAM60S20-390/MR o v celkovém počtu 300 ks.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok		kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok		MWh/rok	
Hodnocená budova	28	36		48	B
	408,8	518,3		695,5	
Soubor navržených opatření	30	38		35	A
	433,1	549,0		505,6	
Dosažená úspora energie	-2	-2		13	
	-24,3	-30,7		189,9	

I

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 2 písm. a)	Splněno:	ANO
-------------------------	----------------------	----------	-----

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m²	KWh/m².rok	%
	Z1: obytná	13120,0	29	3,0
	Z2: obytná	1339,6	29	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m².K	Budova jako celek	0,34	0,47	ANO
---	--------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

X	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m².rok	Budova jako celek	48	65	ANO
---	------------	-------------------	----	----	-----

J	OSTATNÍ ÚDAJE
----------	----------------------

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE BASIC (Svoboda Software)	Verze software:	verze 1.2 (264/2020 Sb. + 222/2024 Sb.)
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Měsíční krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://www.kataloguspor.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
----------	--------------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Alexandr Šubrt	Číslo oprávnění:	0311
Telefon:	+420 603 853 866	E-mail:	asubrt@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
--------------------------	---	-------------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	699194.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	28.02.2025		
Platnost průkazu do:	28.02.2035		